

あゆみ保育園放射線詳細測定結果(12月6日実施)

測定結果(単位: μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.07 範囲 0.06~0.10


[地上5cm] 平均 0.08 範囲 0.06~0.14

すべての地点で対応の目安より低い値で問題のない状況でした。

単位: μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	園庭	0.07	0.06
2	園庭	0.06	0.06
3	園庭	0.06	0.06
4	園庭 鉄棒下	0.08	0.07
5	園庭 3歳児室前	0.07	0.06
6	砂場	0.06	0.06
7	芝生	0.08	0.08
8	雨水枡	0.06	0.07
9	木の根元	0.10	0.07
10	園庭 遊具下	0.06	0.07
11	雨水枡	0.07	0.08
12	雨水枡	0.10	0.08
13	遊具	0.07	0.08
14	雨水枡	0.07	0.08
15	植栽	0.07	0.07
16	植栽	0.08	0.08
17	雨水枡	0.07	0.08
18	側溝	0.08	0.07
19	雨水枡	0.10	0.08
20	雨水枡	0.14	0.10
21	雨水枡	0.11	0.08
22	雨水枡	0.08	0.08
23	雨水枡	0.08	0.07

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30 μ Sv/h、地上50cmで0.25 μ Sv/h

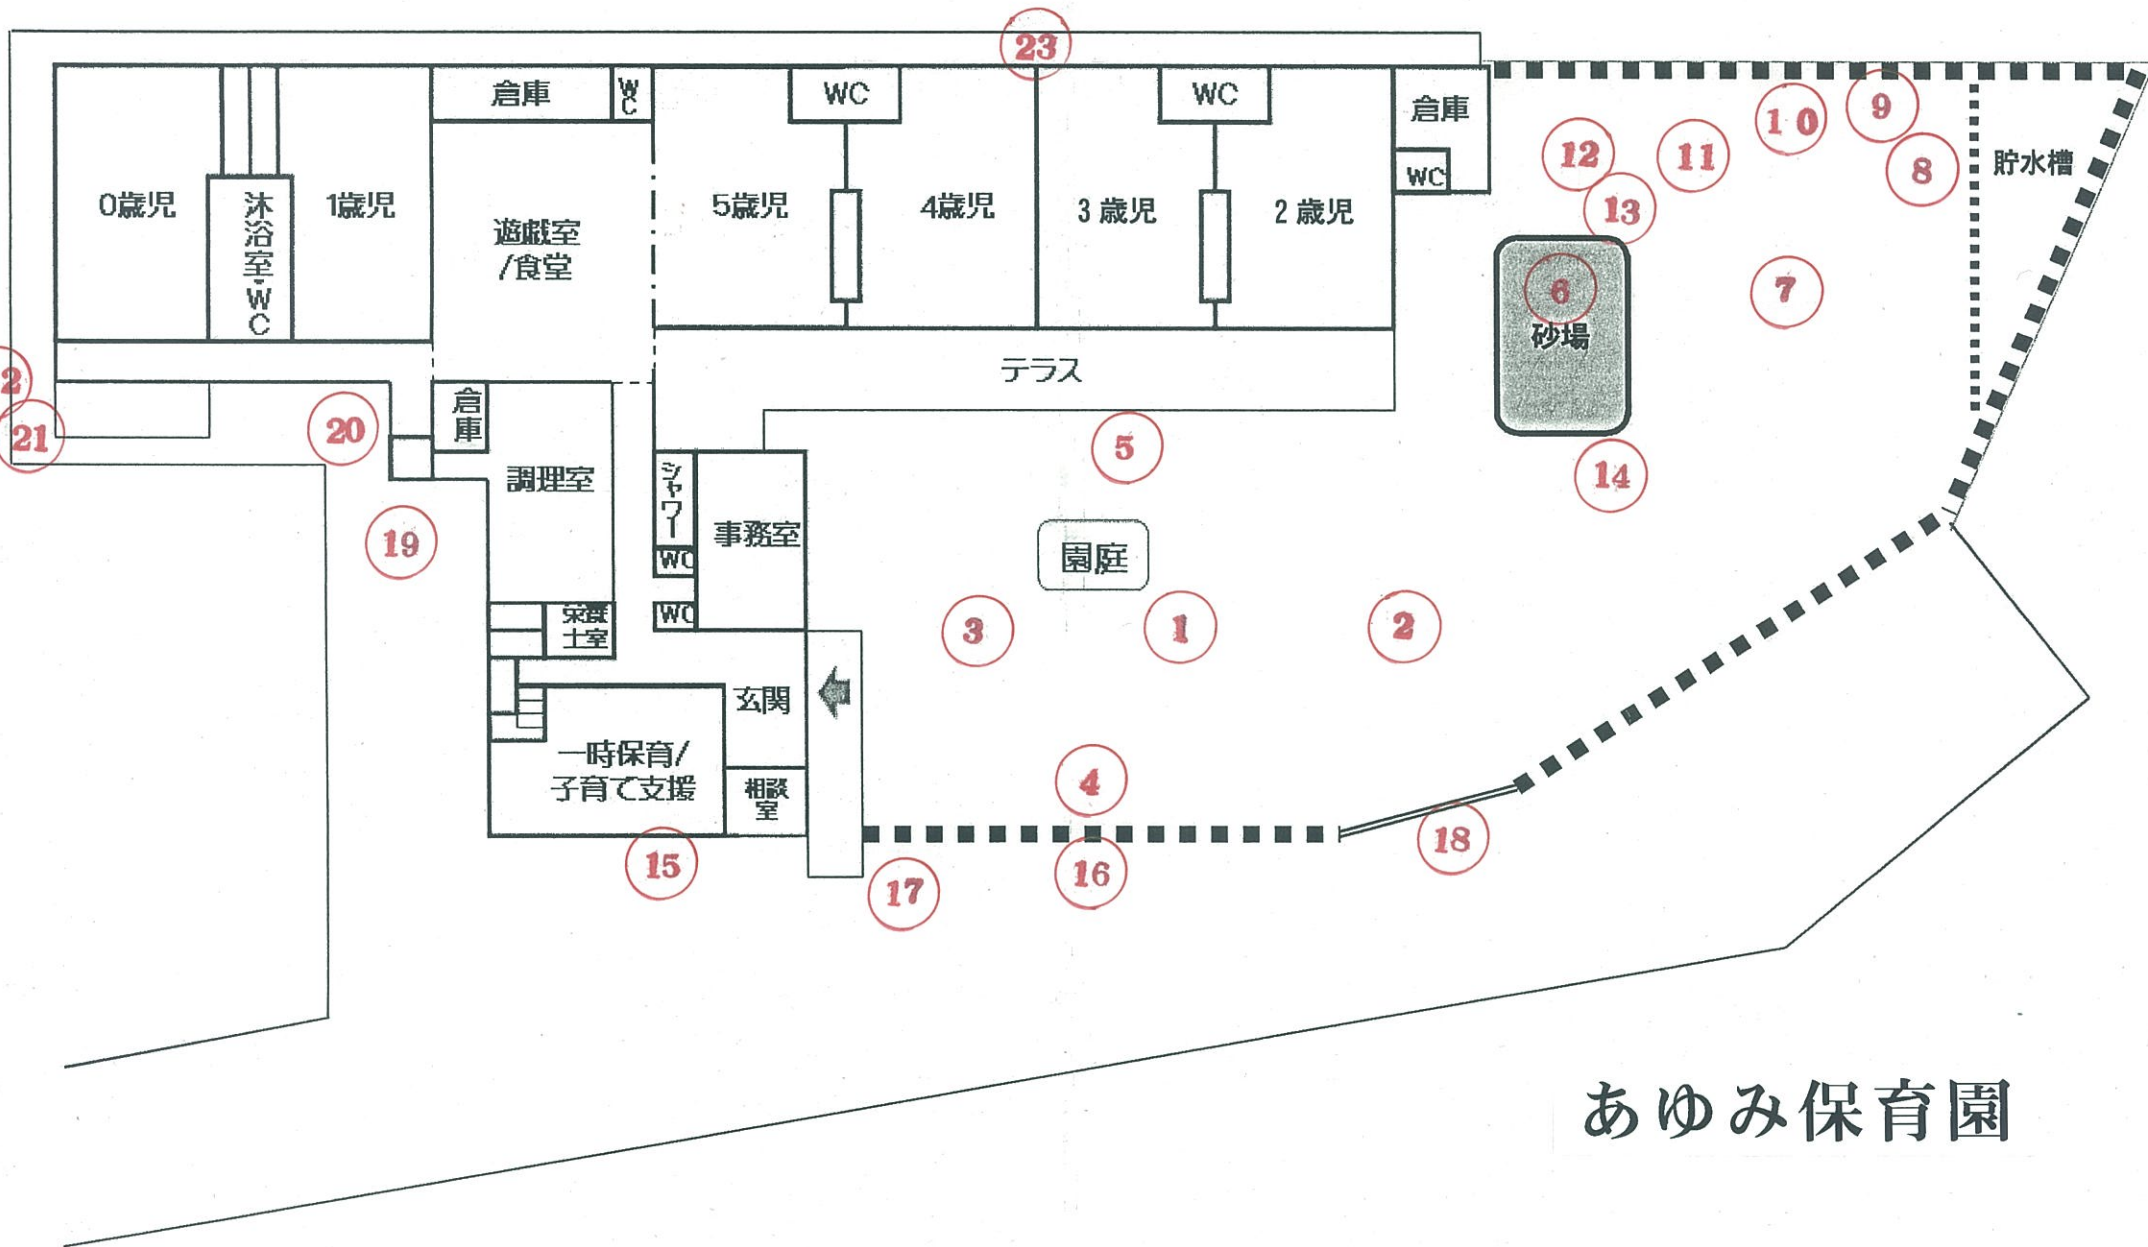

あゆみ保育園