

バンビ保育園放射線詳細測定結果(12月8日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.07 範囲 0.06~0.10 → 除染後 平均 0.07 範囲 0.06~0.10


[地上5cm] 平均 0.10 範囲 0.06~0.35 → 除染後 平均 0.10 範囲 0.06~0.22

地上5cmで対応の目安を超えた1地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

単位:μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	園庭 土	0.07	0.06
2	園庭 土	0.08	0.07
3	砂場	0.09	0.07
4	園庭 土	0.06	0.06
5	園庭 遊具 滑り台下 マット	0.06	0.07
6	園庭 土	0.10	0.08
7	園庭 遊具 階段下 マット	0.08	0.07
8	園庭 遊具 木小屋	0.06	0.06
9	園舎裏 砂利	0.22	0.10
10	園舎裏 出入口前 コンクリート	0.10	0.08
11	園舎裏 植木 土	0.09	0.06
12	園舎裏 土	0.07	0.06
13	雨樋	0.07	0.07
14	園庭 植木 土	0.13	0.10
15	雨樋	0.08	0.07
16	園庭 植木 土	0.08	0.08
17	園舎裏 雨樋	0.35	0.10
17-1	No.17 除染後	0.17	0.10
18	園舎脇 側溝 コンクリート	0.08	0.07
19	避難階段下 人工芝マット	0.08	0.07
20	避難滑り台下	0.10	0.07
21	玄関 雨樋	0.19	0.09
22	玄関 雨樋	0.13	0.09
23	2階ベランダ プランター	0.08	0.07
24	2階ベランダ 雨樋	0.07	0.07
25	2階 畑	0.10	0.08
26	2階ベランダ 雨樋	0.06	0.06

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.25μ Sv/h

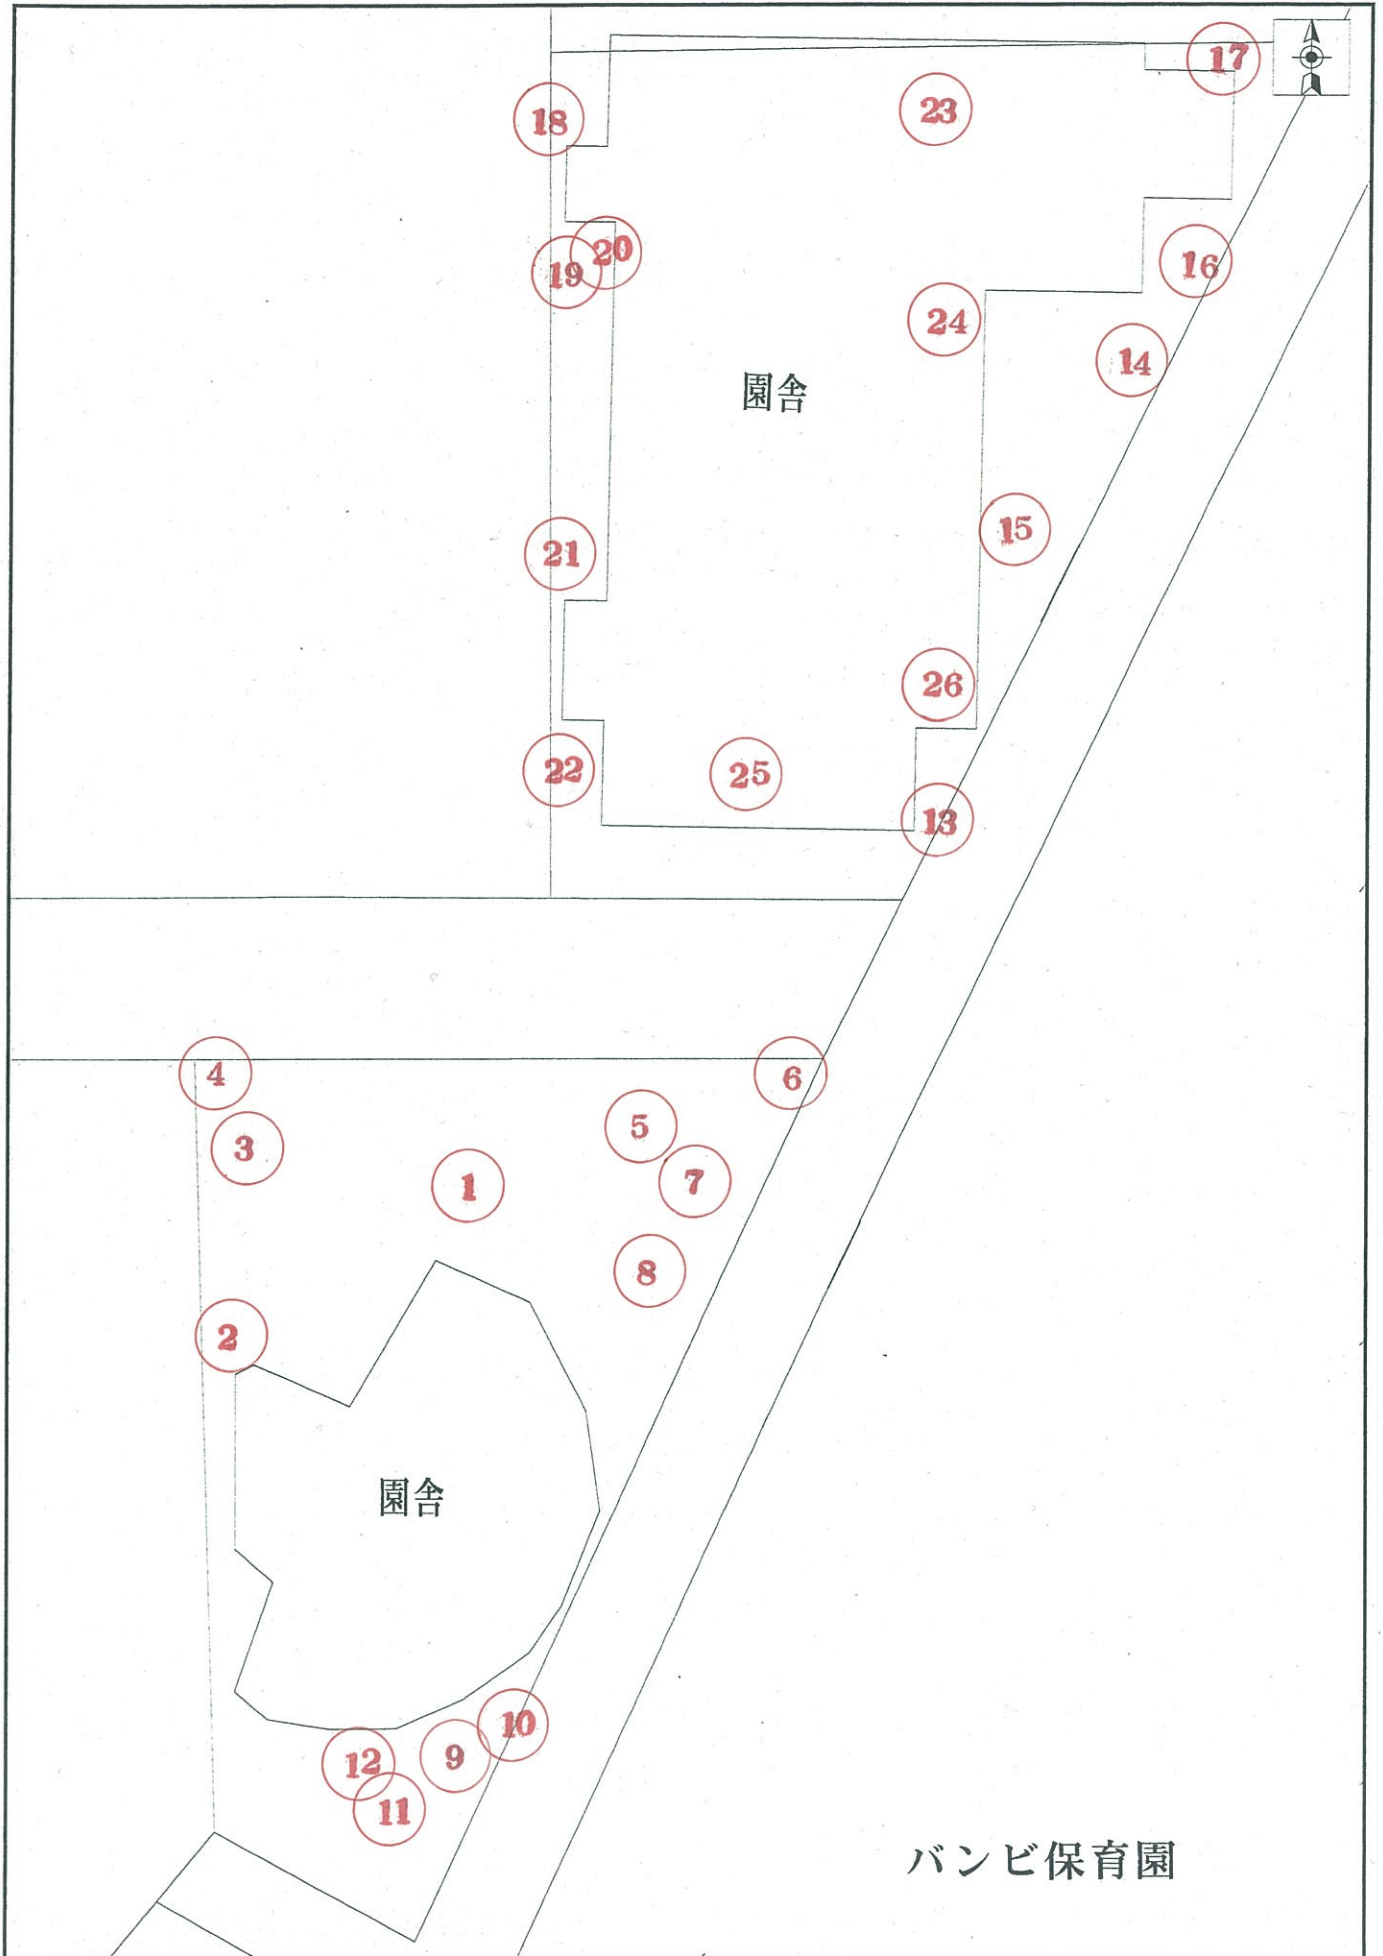

10m