

## 増美保育園放射線詳細測定結果(12月1日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.10 範囲 0.07~0.21 → 除染後 平均 0.09 範囲 0.07~0.17


[地上5cm] 平均 0.15 範囲 0.07~0.68 → 除染後 平均 0.12 範囲 0.07~0.28

地上5cmで対応の目安を超えた4地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

単位:μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	園庭	0.11	0.08
2	園庭	0.11	0.09
3	園庭	0.09	0.09
4	園庭	0.10	0.09
5	園庭 遊具 鉄棒下	0.11	0.09
6	園庭 遊具 滑り台下	0.12	0.08
7	園庭 遊具 滑り台下	0.13	0.09
8	園庭 木の下	0.09	0.09
9	園庭 物置前	0.11	0.10
10	園庭 物置脇	0.12	0.10
11	園庭	0.10	0.07
12	園舎 雨樋	0.13	0.10
13	自転車置き場	0.38	0.18
13-1	No.13 除染後	0.28	0.17
14	自転車置き場	0.21	0.11
15	園舎 脇	0.13	0.09
16	芝生	0.09	0.08
17	グレーチング	0.08	0.09
18	園舎 裏	0.10	0.09
19	畑	0.07	0.07
20	園舎脇	0.11	0.08
21	避難階段下	0.09	0.07
22	旧園舎 雨樋	0.68	0.19
22-1	No.22 除染後	0.12	0.08
23	旧園舎 雨樋	0.47	0.21
23-1	No.23 除染後	0.28	0.14
24	旧園舎 雨樋	0.09	0.09
25	自転車置き場	0.45	0.14
25-1	No.25 除染後	0.21	0.11
26	旧園舎 雨樋	0.12	0.09
27	旧園舎 雨樋	0.13	0.08
28	旧園舎 雨樋	0.15	0.09
29	旧園舎 雨樋	0.07	0.07
30	旧園舎 雨樋	0.25	0.12
31	旧園舎 雨樋	0.13	0.10
32	砂場	0.09	0.10
33	園庭 入口	0.07	0.09
34	子育て支援センター 脇	0.08	0.07
35	子育て支援センター 出入口	0.08	0.08
36	子育て支援センター 園庭側	0.09	0.08
37	園庭 滑り台奥	0.07	0.08

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.25μ Sv/h

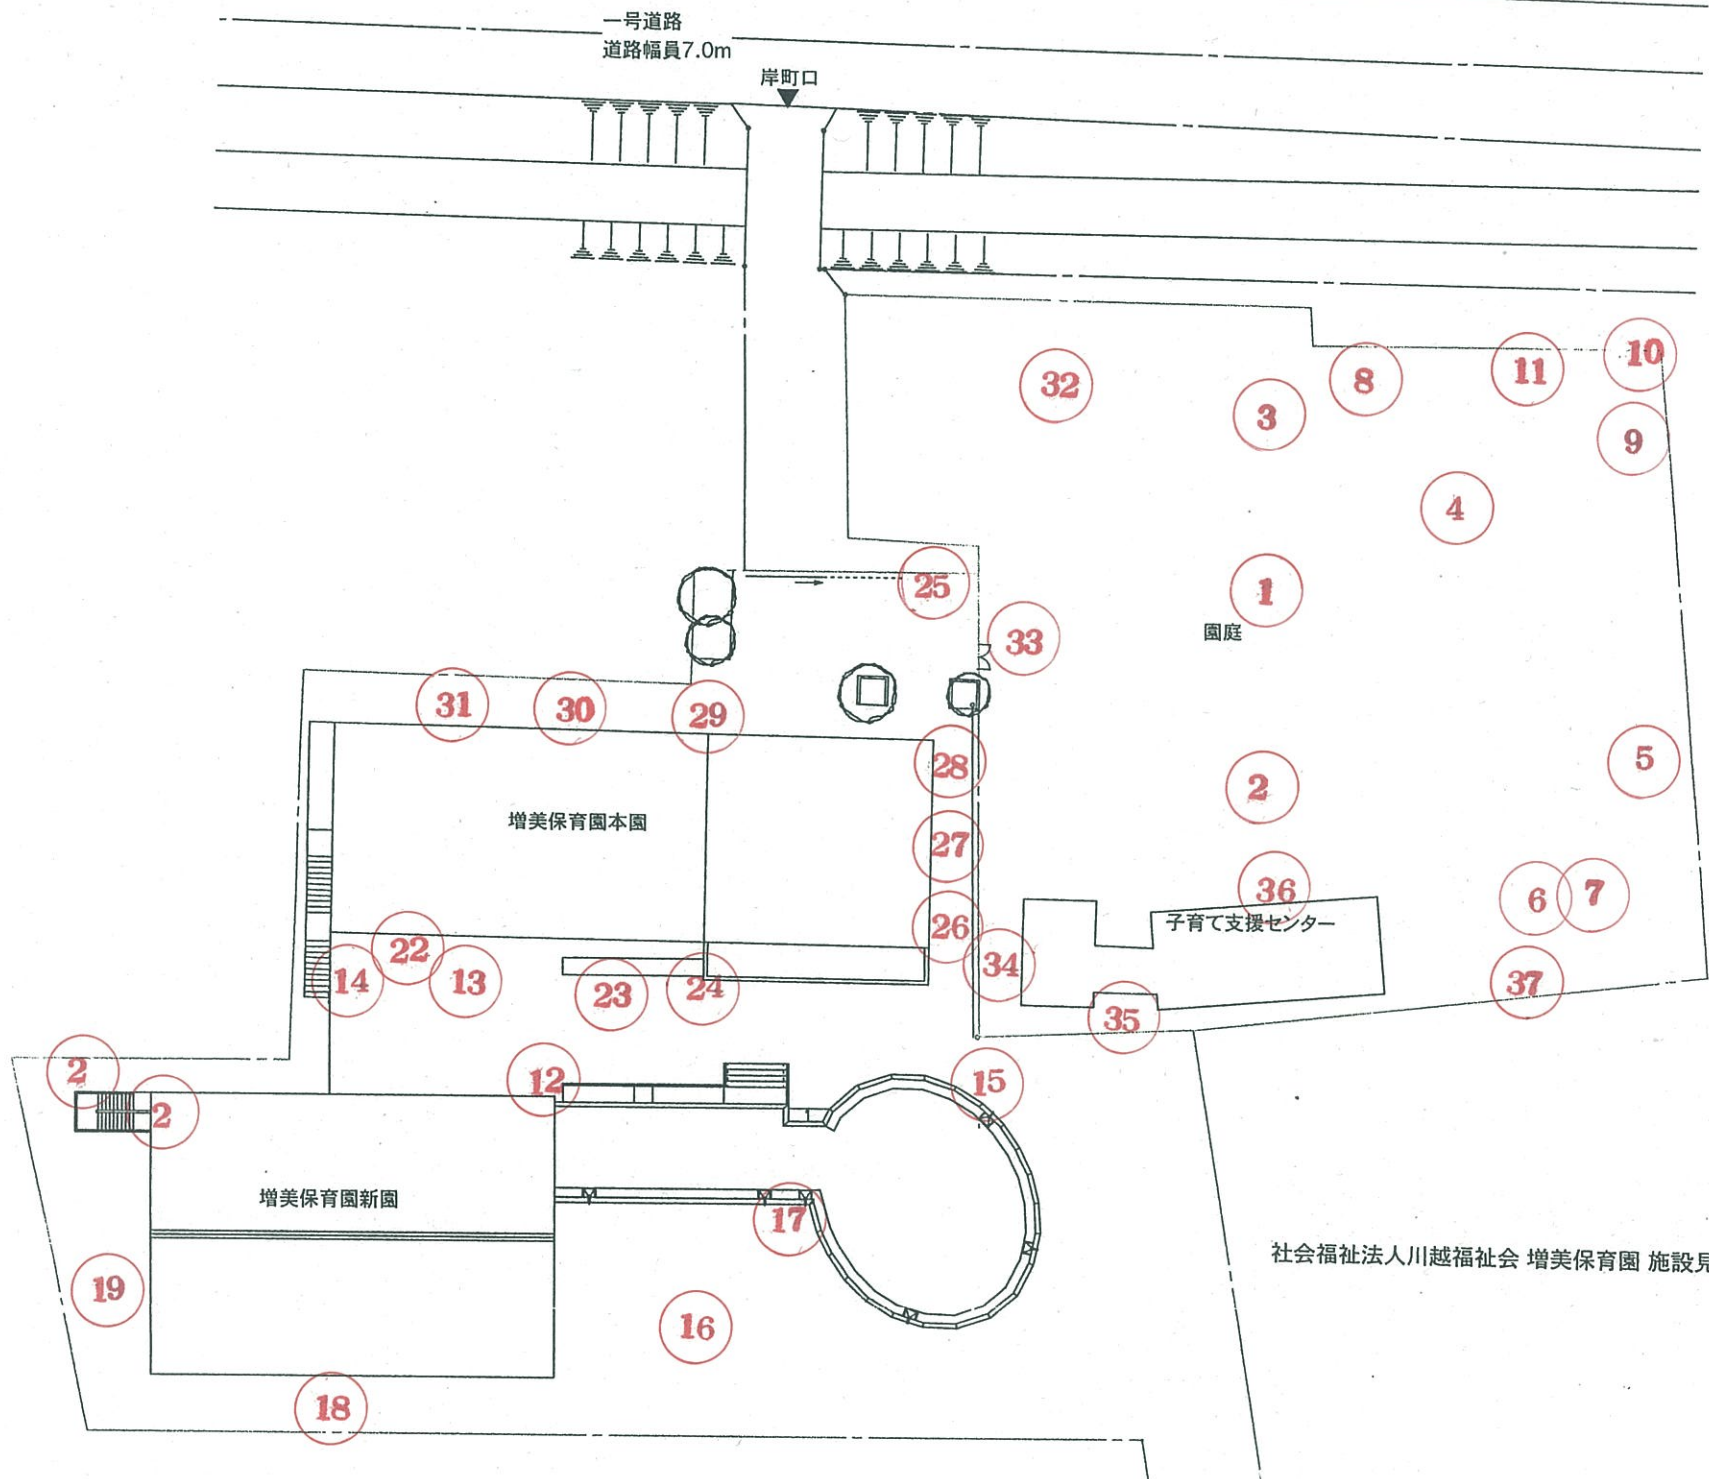

社会福祉法人川越福祉会 増美保育園 施設見取り図 縮尺 1/400