



上下水道局だより

第33号

平成30年8月10日

。。。水道水 安全 おいしい 金メダル 。。。

(第60回水道週間スローガン)



受水場の施設開放を実施しました



監視室(上)では、計器類の見方や現在の水位などについての説明を熱心に聞く来場者の姿が見られました。また、配水池の屋上(右)に上った来場者は、その高さと大きさに驚いていた様子でした。

6月1日～7日の第60回水道週間に合わせて、6月2日(土)に中福受水場を一般開放しました。普段あまり見る機会のない受水場内を多くの方に見学していただきました。



水道週間ポスターコンクール特賞受賞作品



川越小学校 1年
ふくしま せい
福島 誓 さん



霞ヶ関西小学校 2年
はしもと りん
橋本 琳 さん



上戸小学校 3年
あいはら ゆうと
相原 悠人 さん



泉小学校 4年
ひわたち さきの
樋渡 咲乃 さん



中央小学校 5年
たなか きずな
田中 絆 さん



中央小学校 6年
いそべ ゆりあ
磯部 由理亜 さん



高階中学校 2年
まつざき まあ
松崎 真央 さん

平成30年度水道週間ポスターコンクールを実施しました。

1,433点の応募作品から、7点の特賞作品が決まりましたのでご紹介します。




平成30年度予算概要




水道事業・公共下水道事業は、経営状況を明確にするため、経営活動による「利益」を見る損益取引と、事業の元手となる「資金（資本）の増減」を見る資本取引を分けて経理する「公営企業会計制度」を採用しています。損益取引による収益・費用を収益的収支、資本取引による収入・支出を資本的収支といいます。

水道事業 収益的収支

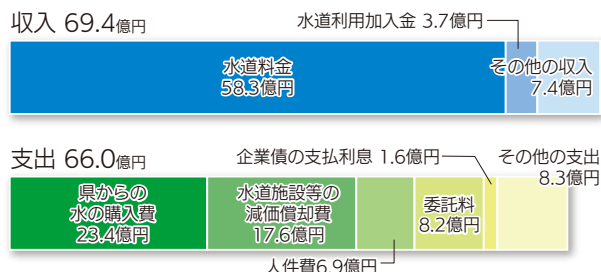


水道事業 資本的収支

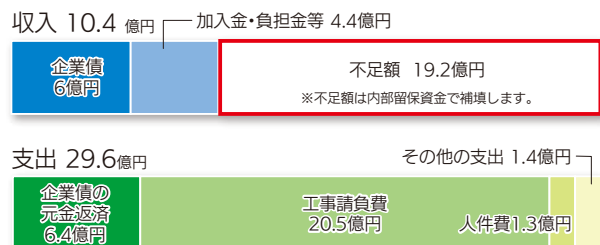


◆ 主な事業と概算額 ◆

配水管更新事業（基幹管路の耐震化や老朽化した配水管の更新）・・・ 8 億 7 千万円

公共下水道事業 収益的収支

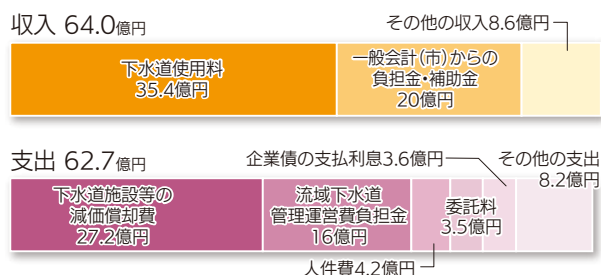

公共下水道事業 資本的収支

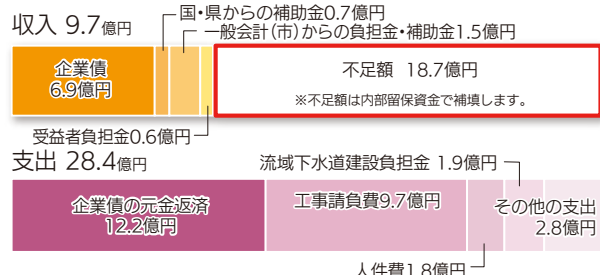

◆ 主な事業と概算額 ◆

污水管きよ改良事業（老朽化した污水管きよの改良工事等）・・・ 8 億 4 千万円

污水管きよ整備事業（生活環境の改善のための污水管きよ等の整備）・・・ 3 億 4 千万円




安心安全な水道水

水道水は「水道法」、ミネラルウォーターは「食品衛生法」という安全基準を定める法律で管理されています。それぞれの水質基準項目数を比較してみると、ミネラルウォーターでは殺菌・除菌工程有りの場合 39 項目、無しの場合 14 項目が定められているのに対して、水道水では 51 項目が定められています。また、一部の基準値は水道水の方が厳しい値が設定されています。

水道水は浄水場で作られた後、水道管を流れご家庭の蛇口に達するのに対して、ミネラルウォーターは工場でボトルングして出荷されるので、保存条件が全く違います。このため「どちらが安全？」という判定は非常に難しいですが、どちらも法律を守って管理されています。

川越市の水道水質については、全ての項目が水道法で定められた水質基準に適合しており、結果は川越市ホームページで公開していますので、安心して水道水をご利用ください。

★問い合わせ：中福受水場 ☎ 2 4 3 - 2 8 4 0

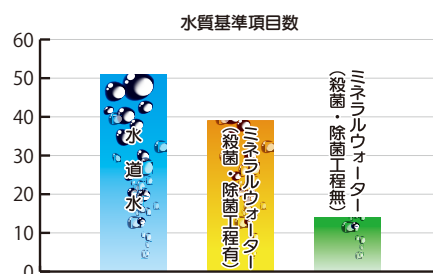

内水ハザードマップを6月に更新しました

今回更新した内水ハザードマップは、市民の皆様が内水はん濫について正しい知識を身に付けて、浸水被害を軽減することを目的として平成26年9月に作成したものです。



●何が変わった？

平成29年の台風第21号で浸水のあった区域（寺尾地区）を追加し、併せて市域全域における平成25年4月～平成30年3月までの内水被害箇所を追加しました。また、鉄道や高速道路のアンダーパスを水没危険箇所として追加しました。

●どこでもらえる？

上下水道局、各市民センター、各公民館、図書館などに配置し、必要な方に配布しています。また、市のホームページ内にも電子版を掲載し、パソコンやスマートフォン等でもご覧いただけます。

★問い合わせ：事業計画課 ☎223-0332

水道メーターの交換にご協力ください

皆様のご家庭や会社には、計量検定に合格した水道メーターを設置しています。その有効期間は8年と定められており、上下水道局では有効期限が過ぎる前に新しいメーターと交換しています。

交換の対象となるお客様には、「水道メーター交換のお知らせ」（ハガキ）をお送りしています。ハガキの記載事項をよくお読みいただき、ご理解とご協力をお願いします。

- メーター交換作業は断水して行います。一般家庭用で20～30分程度の時間がかかります。
- メーター交換作業は細心の注意を払って行いますが、まれに空気の混入や濁りが発生する場合があります。水のご使用前に浄水器等のついていない蛇口から水道管内の空気や濁り水を排出してください。（排出前のご使用になってしまった場合でも健康に影響はありませんのでご安心ください。）
- 交換作業で代金をいただくことはありません。

不審に思う事柄や、不明な点がございましたら給水サービス課へお問い合わせください。

★問い合わせ：給水サービス課 ☎223-3071



TOPICS



深井戸についての説明に興味津々

7月4日（水）に、水道管理行政及び水道事業経営研修の一環で、JICA（国際協力機構）の海外研修員が、川越の水道施設等を訪れました。研修には、アフリカや東南アジア諸国の研修員9名が参加し、市の配水システムや浄水場での水質管理等について熱心に質問する様子が見られました。

古谷水道復旧用資材倉庫が完成しました



古谷水道復旧用資材倉庫は、災害時の給水確保のため、管路の復旧や応急給水の対応に必要な資材を備えておくことを目的に建設したものです。

(平成27年9月着工、平成30年3月完成)

上水道は、災害時において早期復旧が求められることから、口径の大きい管や調達に時間がかかる管路資材を備蓄するとともに、ポリタンクなどの応急給水に使用する資材についても充実を図っていきます。



- 敷地面積 3,304.37㎡ ●鉄骨造2階建て
- 延べ床面積 687.03㎡(1F602.16㎡、2F84.87㎡)
- 主な備蓄応急復旧用資材
直管、仕切弁(φ50~800mm)、継ぎ輪、短管 1号・2号(φ75~800mm)、地下式消火栓一式(φ75mm)
- 主な備蓄給水用資材
1,000ℓ 給水タンク(11基)、20ℓ ポリタンク(110個)

★問い合わせ：水道課 ☎ 2 2 3 - 3 0 7 5



電子申請による水道の使用開始・中止の申し込みはこちら



★問い合わせ：給水サービス課 ☎ 2 2 3 - 3 0 7 1

水の窓口：川越市上下水道料金センターのご案内

水道の使用開始、中止の申し込みや水道料金等の支払いは、主に「水の窓口：川越市上下水道料金センター」(川越駅西口)で受け付けています。

【所在地】川越市脇田本町 10-16 BOビル地下1階

【営業時間】

月曜日～土曜日、午前8時30分～午後6時

* 祝日及び年末年始を除く

【電話番号】049-249-1911

〈電話は、お掛け間違いのないようにお願いします。〉

※使用中のご連絡をいただくまでの間は料金がかかります。

編集／発行 川越市上下水道局 総務企画課 〒350-0054 川越市三久保町 20-10 ☎ 223-3061



時が人を結ぶまち川越
川越市シンボルマーク

<http://www.city.kawagoe.saitama.jp>

E-mail: somukikaku@city.kawagoe.saitama.jp

この印刷物は、グリーン購入法に適合する紙を使用しています。

また、印刷用の紙へリサイクルすることができます。



Fontworks
UD Font