

霞ヶ関北出張所放射線詳細測定結果(1月12日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.08 範囲 0.06~0.10


[地上5cm] 平均 0.08 範囲 0.06~0.10

全ての地点で対応の目安より低い値で問題のない状況でした。

単位:μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	出張所東側出入口側溝	0.06	0.07
2	出張所入口北側植樹	0.07	0.06
3	霞ヶ関北自治会側	0.09	0.08
4	出張所南側ポケット公園内	0.08	0.07
5	出張所西側出入口側溝	0.06	0.08
6	出張所南西側雨水樹	0.07	0.08
7	出張所玄関雨水樹	0.09	0.08
8	出張所南東自転車置き場側雨水樹	0.10	0.08
9	南側駐車場	0.09	0.10
10	出張所入口	0.07	0.07

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.23μ Sv/h

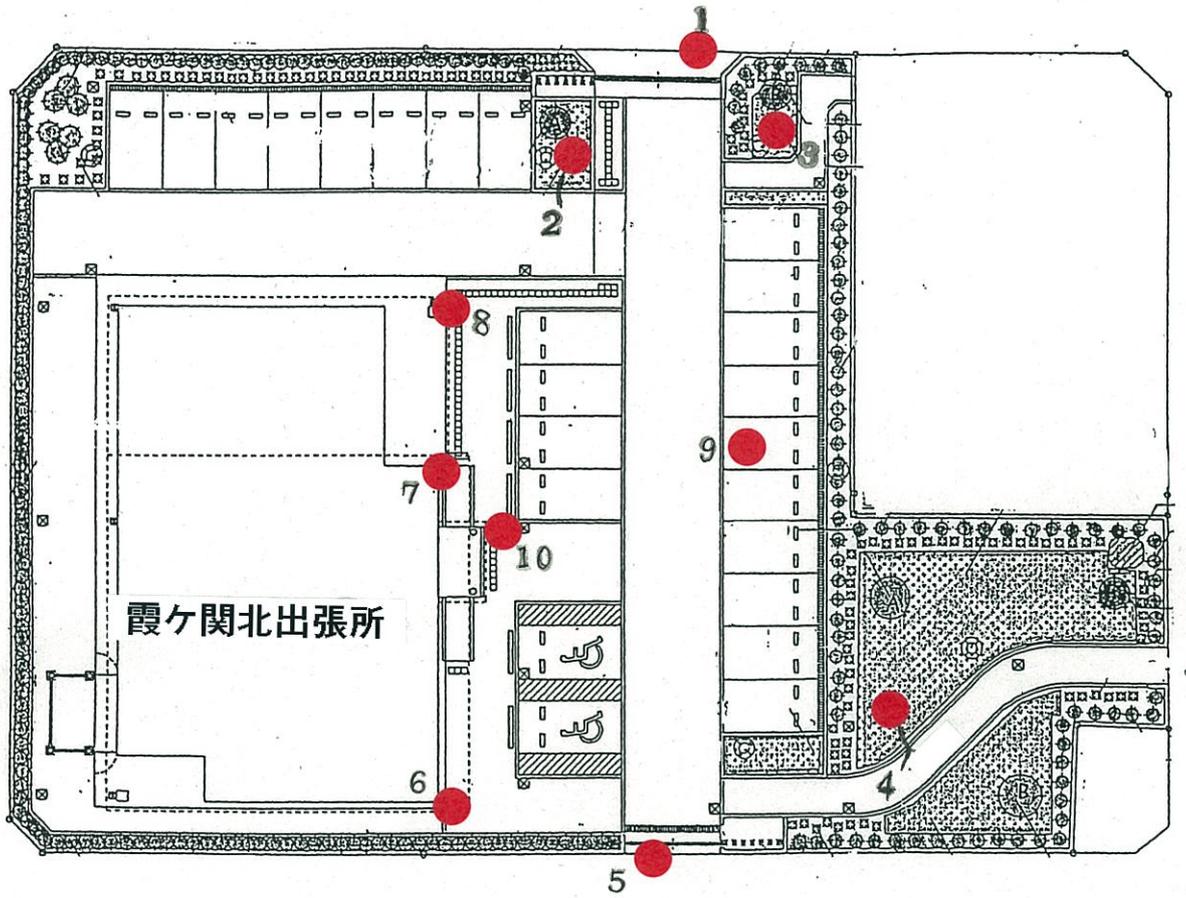

霞ヶ関北出張所

