

## 西後楽会館放射線詳細測定結果(1月12日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.08 範囲 0.06~0.10


[地上5cm] 平均 0.08 範囲 0.06~0.12

全ての地点で対応の目安より低い値で問題のない状況でした。

単位:μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	正門東側	0.08	0.09
2	正門西側	0.09	0.08
3	側溝東側	0.06	0.06
4	側溝西側	0.10	0.08
5	花壇東側	0.07	0.07
6	花壇会館入口側	0.06	0.07
7	花壇西トイレ前	0.09	0.09
8	貯湯槽西側	0.09	0.08
9	受水槽西側	0.06	0.06
10	女子浴室南側	0.08	0.06
11	男子浴室南側	0.07	0.07
12	中庭会議室前	0.07	0.07
13	中庭厨房前	0.09	0.08
14	中庭中央	0.07	0.07
15	中庭東南側	0.08	0.06
16	南門南側	0.10	0.09
17	南門北側	0.06	0.07
18	駐車場東北角	0.09	0.09
19	駐車場西北角	0.12	0.10
20	駐車場西南角	0.11	0.09
21	駐車場東南角	0.07	0.06
22	駐車場中央	0.11	0.10

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.23μ Sv/h

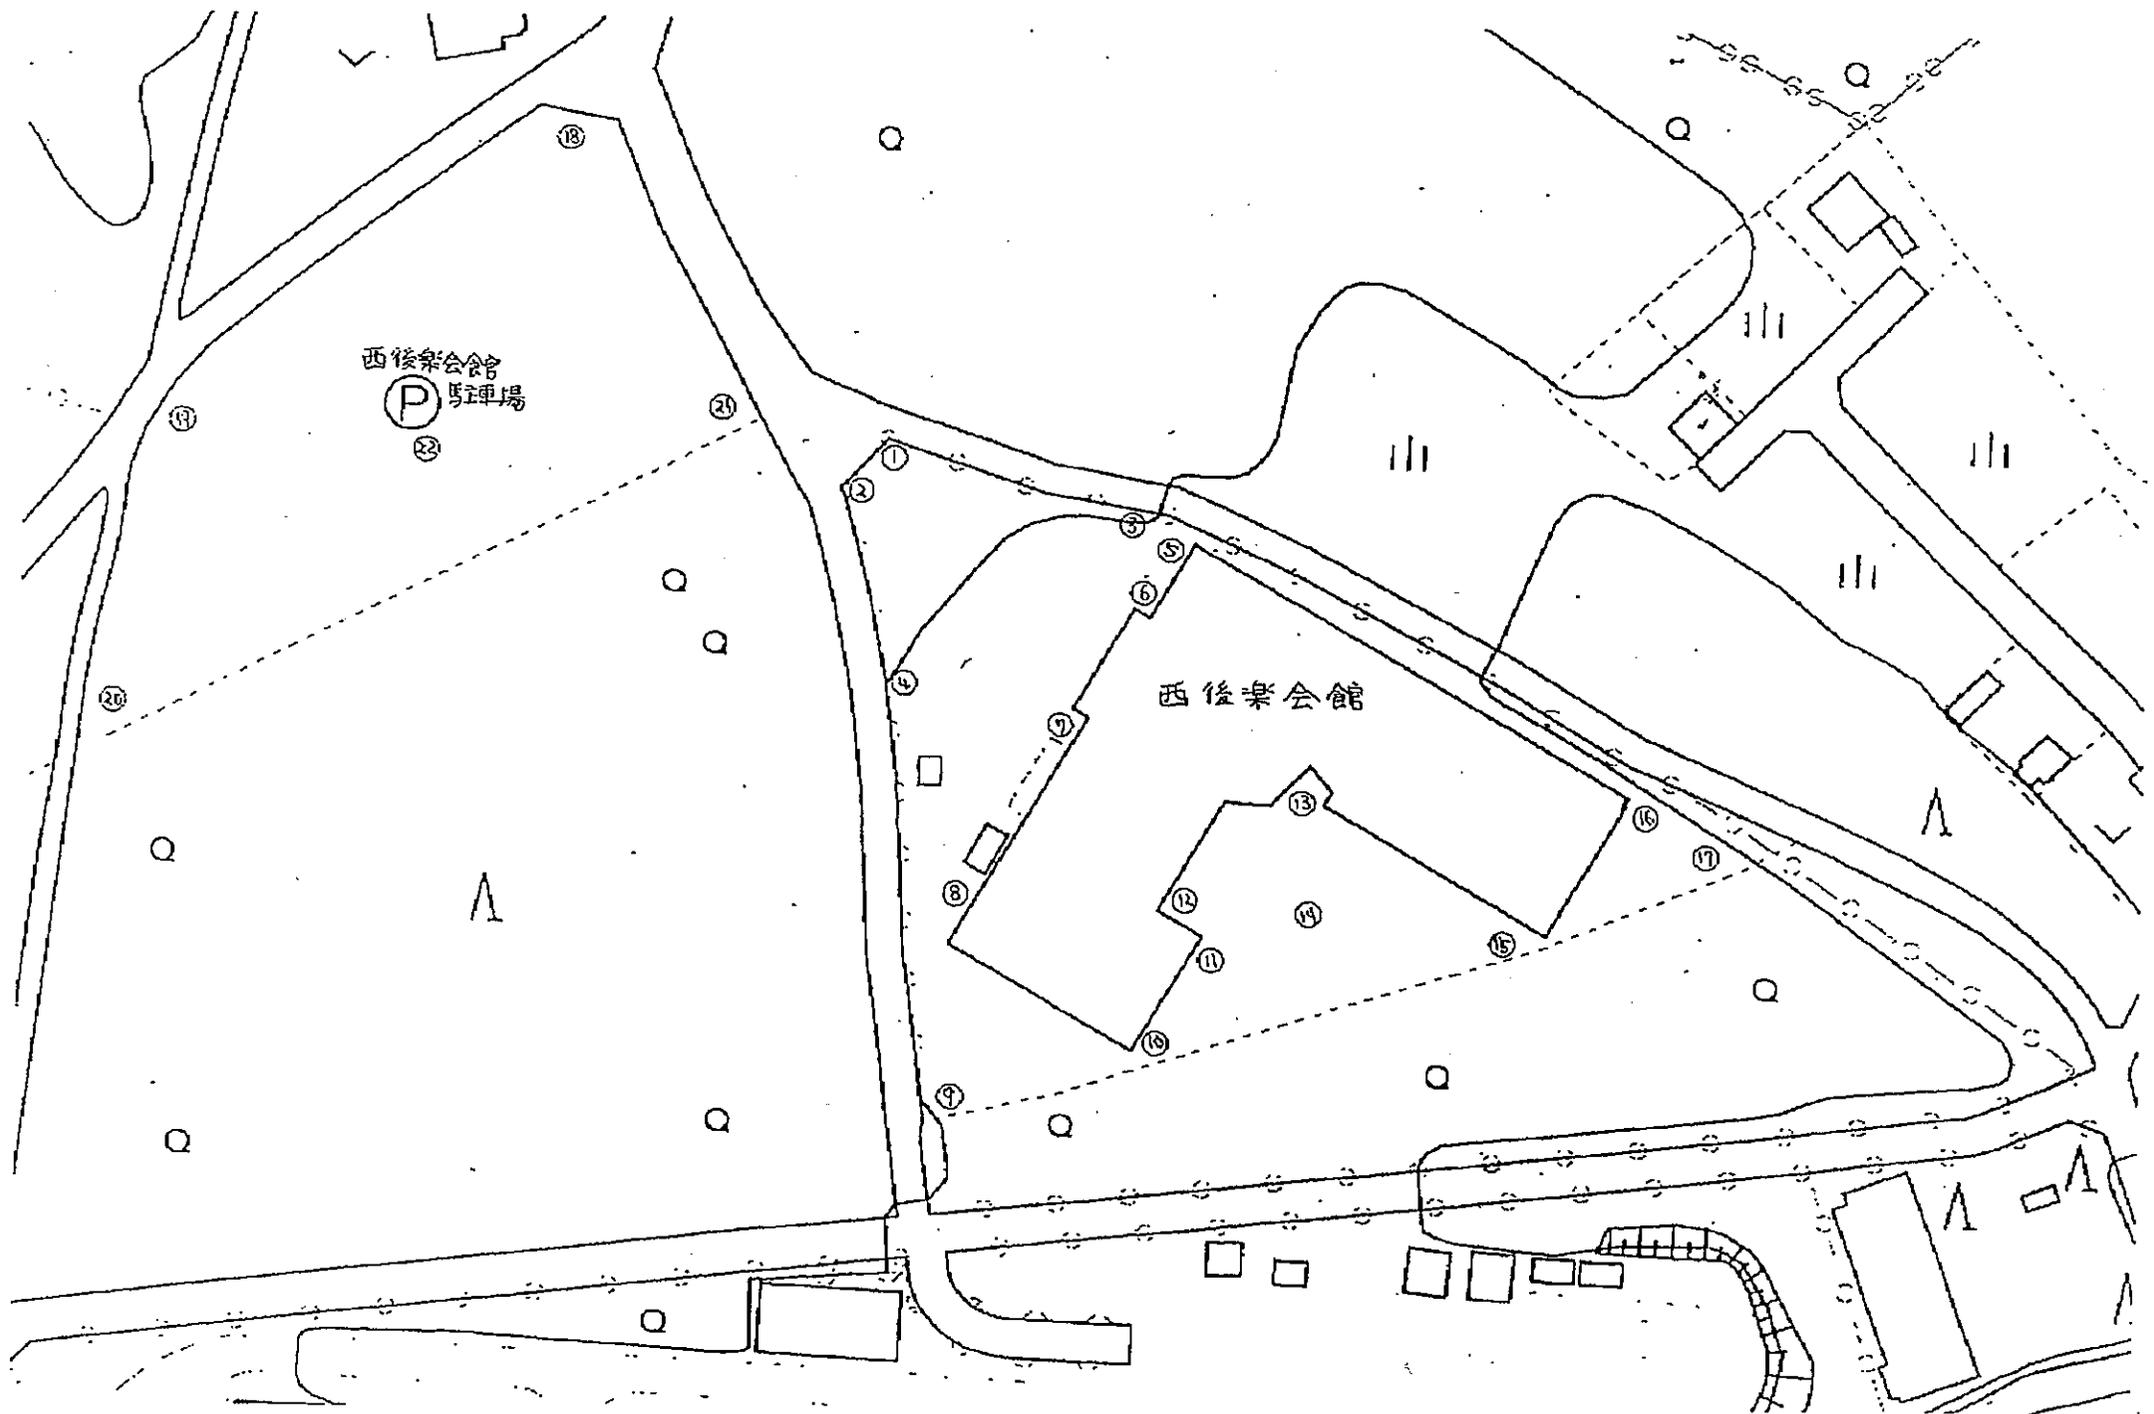

西後寮会館

駐車場

西後寮会館

N