

市民聖苑やすらぎのさと放射線詳細測定結果 (1月24日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.10 範囲 0.07~0.16

[地上5cm] 平均 0.11 範囲 0.08~0.17



全ての地点で対応の目安より低い値で問題のない状況でした。

単位:μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	駐車場A	0.09	0.08
2	駐車場B	0.10	0.08
3	駐車場C	0.08	0.09
4	駐車場D	0.09	0.08
5	中央案内板前	0.14	0.12
6	障害者駐車場	0.17	0.16
7	雨どい(事務室棟A)	0.14	0.14
8	雨どい(事務室棟B)	0.10	0.10
9	中庭(東側)	0.14	0.11
10	駐輪場	0.16	0.16
11	雨どい(第1式場)	0.08	0.08
12	雨どい(第2式場)	0.09	0.09
13	雨どい(第3式場)	0.10	0.09
14	雨どい(第4式場)	0.09	0.09
15	雨どい(第5式場)	0.10	0.09
16	雨どい(機械室棟)	0.09	0.07
17	中庭(南側)	0.15	0.12
18	中庭(北側)	0.16	0.12
19	駐車場E	0.10	0.09
20	バス駐車場	0.09	0.08

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.23μ Sv/h

川越市民聖苑やすらぎのさと 配置図

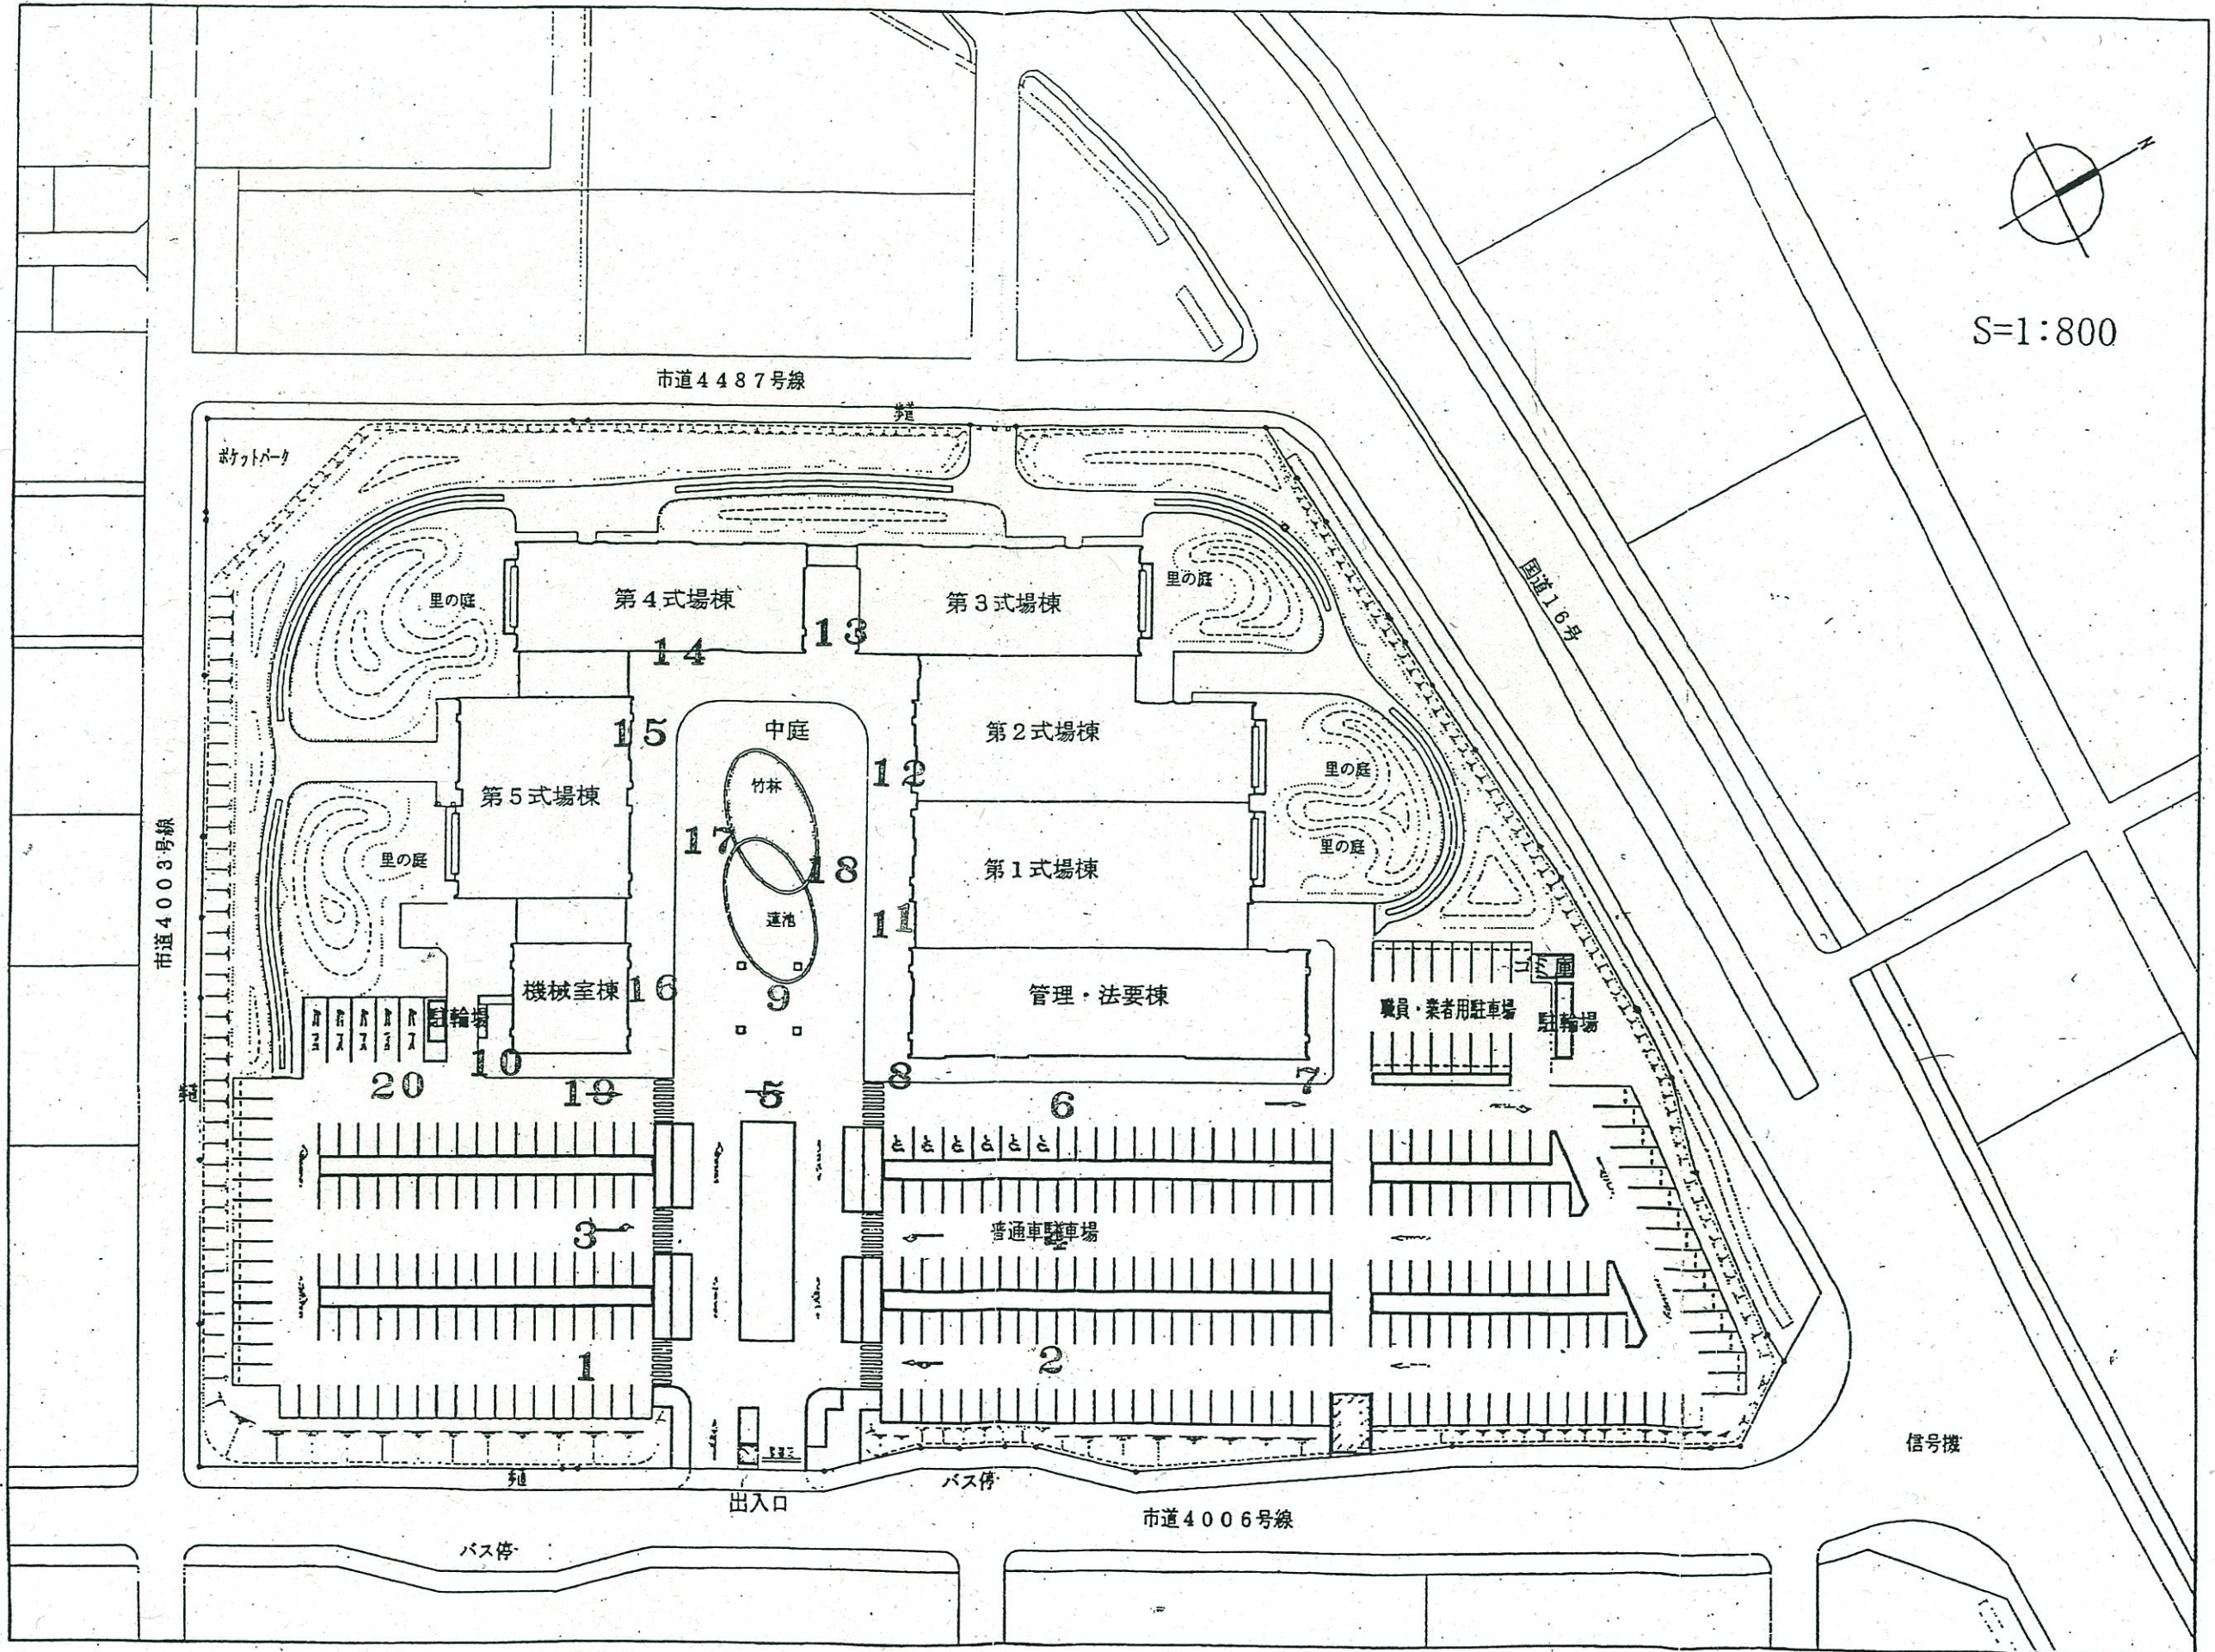

S=1:800

市道4487号線

市道4003号線

国道16号

第4式場棟

第3式場棟

第2式場棟

第1式場棟

第5式場棟

機械室棟

管理・法要棟

職員・業者用駐車場

普通車駐車場

信号機

出入口

バス停

市道4006号線

バス停